



# RZUT PARTERU

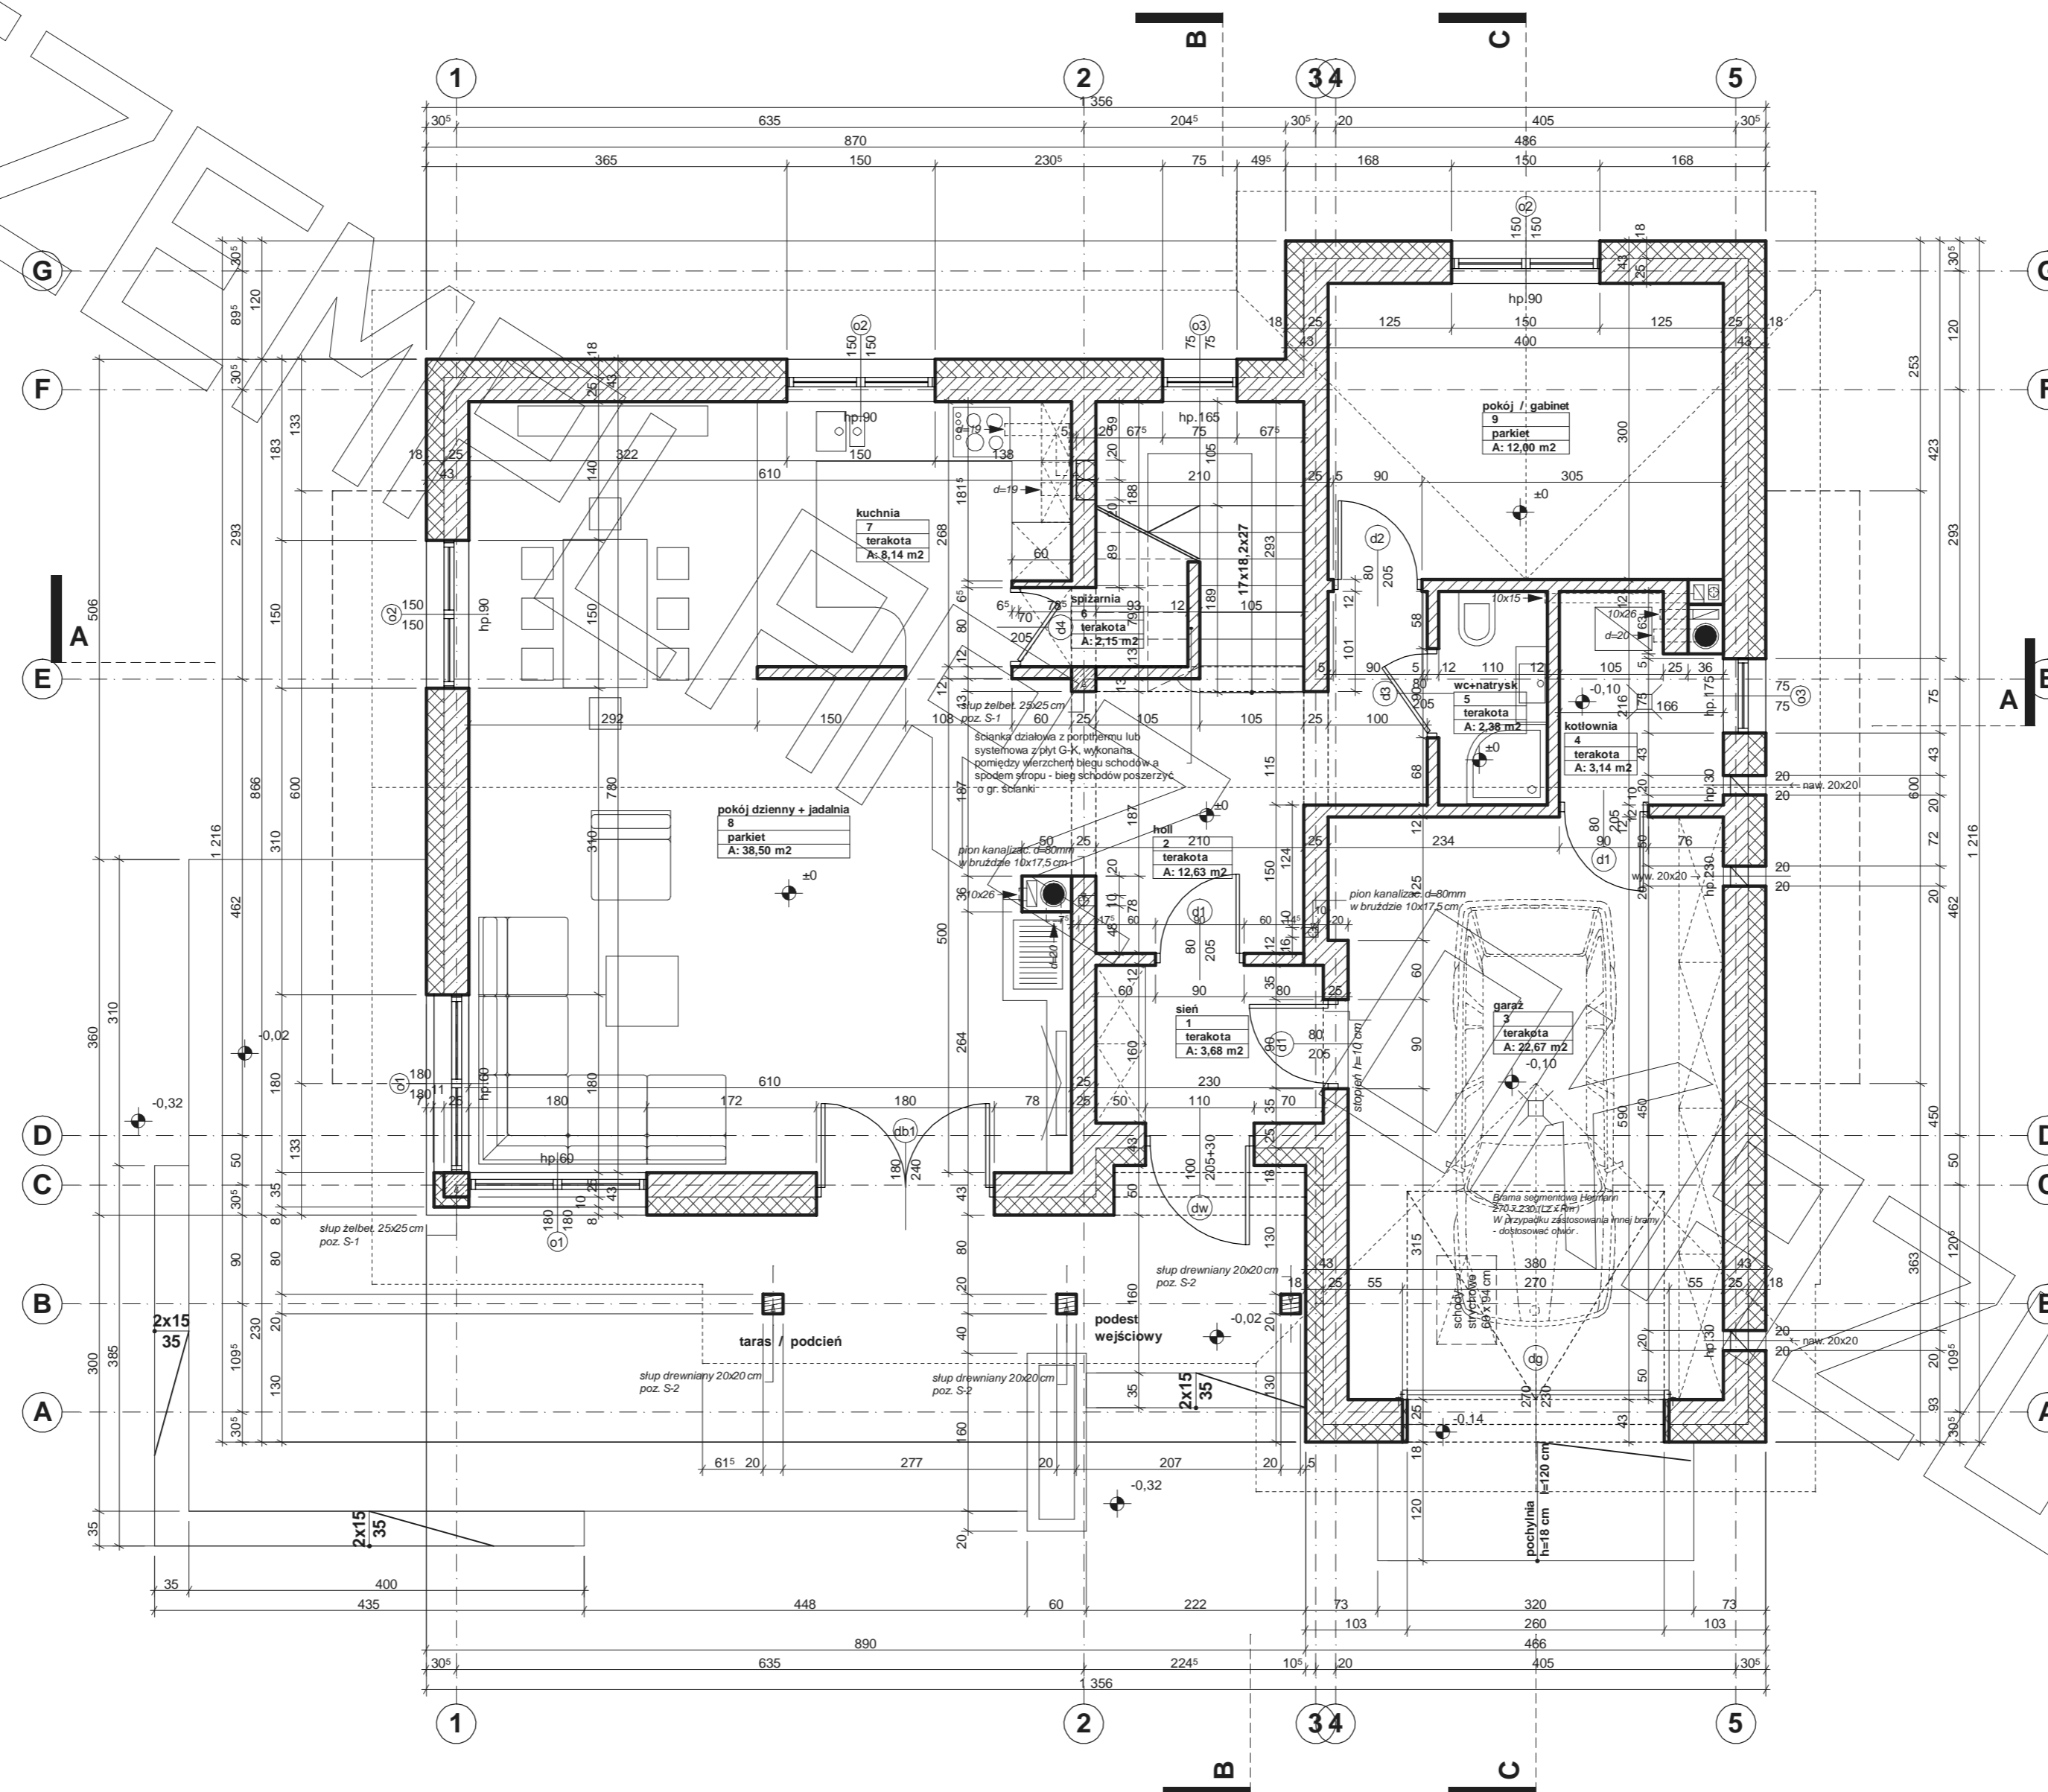

# RZUT PODDASZA

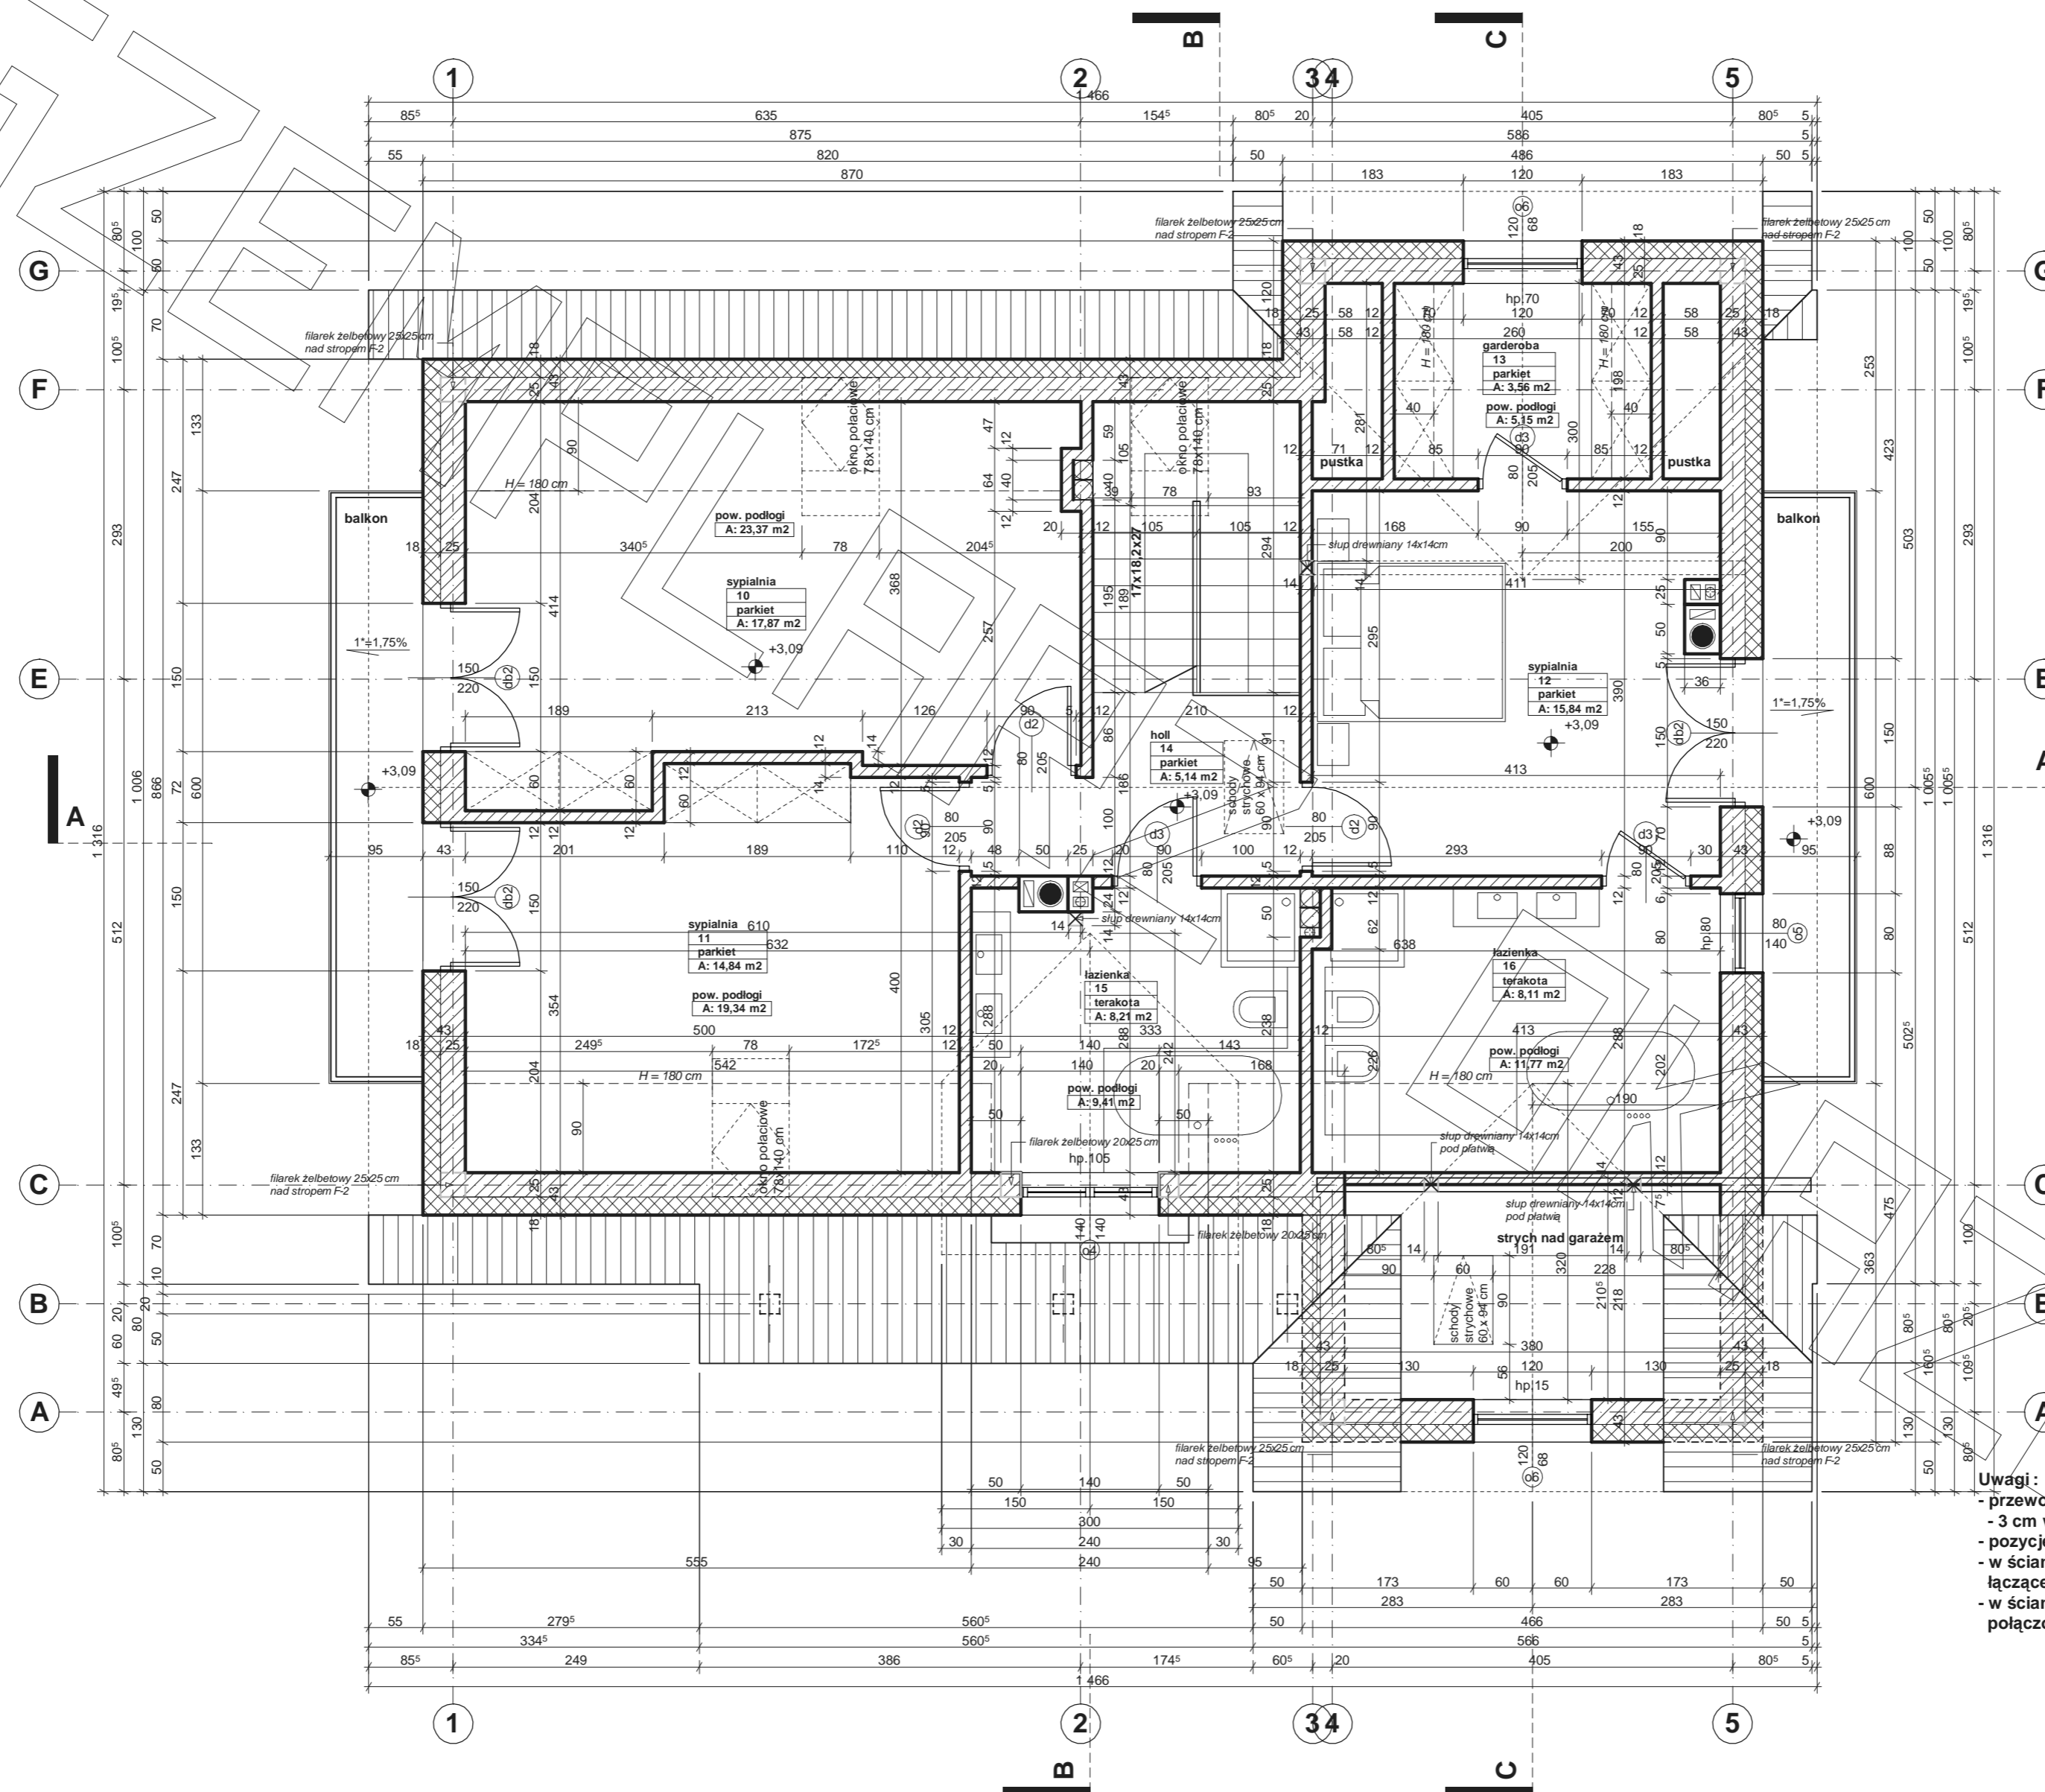

**Uwagi:**

- przewody spalinowe odizolować od konstrukcji drewnianej
- 3 cm wełna min.+ folia aluminiowa (p-poż)
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- w ściankach kolankowych wykonać słupki 25x20 i 25x25 cm łączące wieniec stropowy z wieniec pod murlatą
- w ścianach szczytowych wykonać słupki usztywniające 25x25 cm połączone z wieniec szczytowym (25x20 cm)



