


RZUT PARTERU

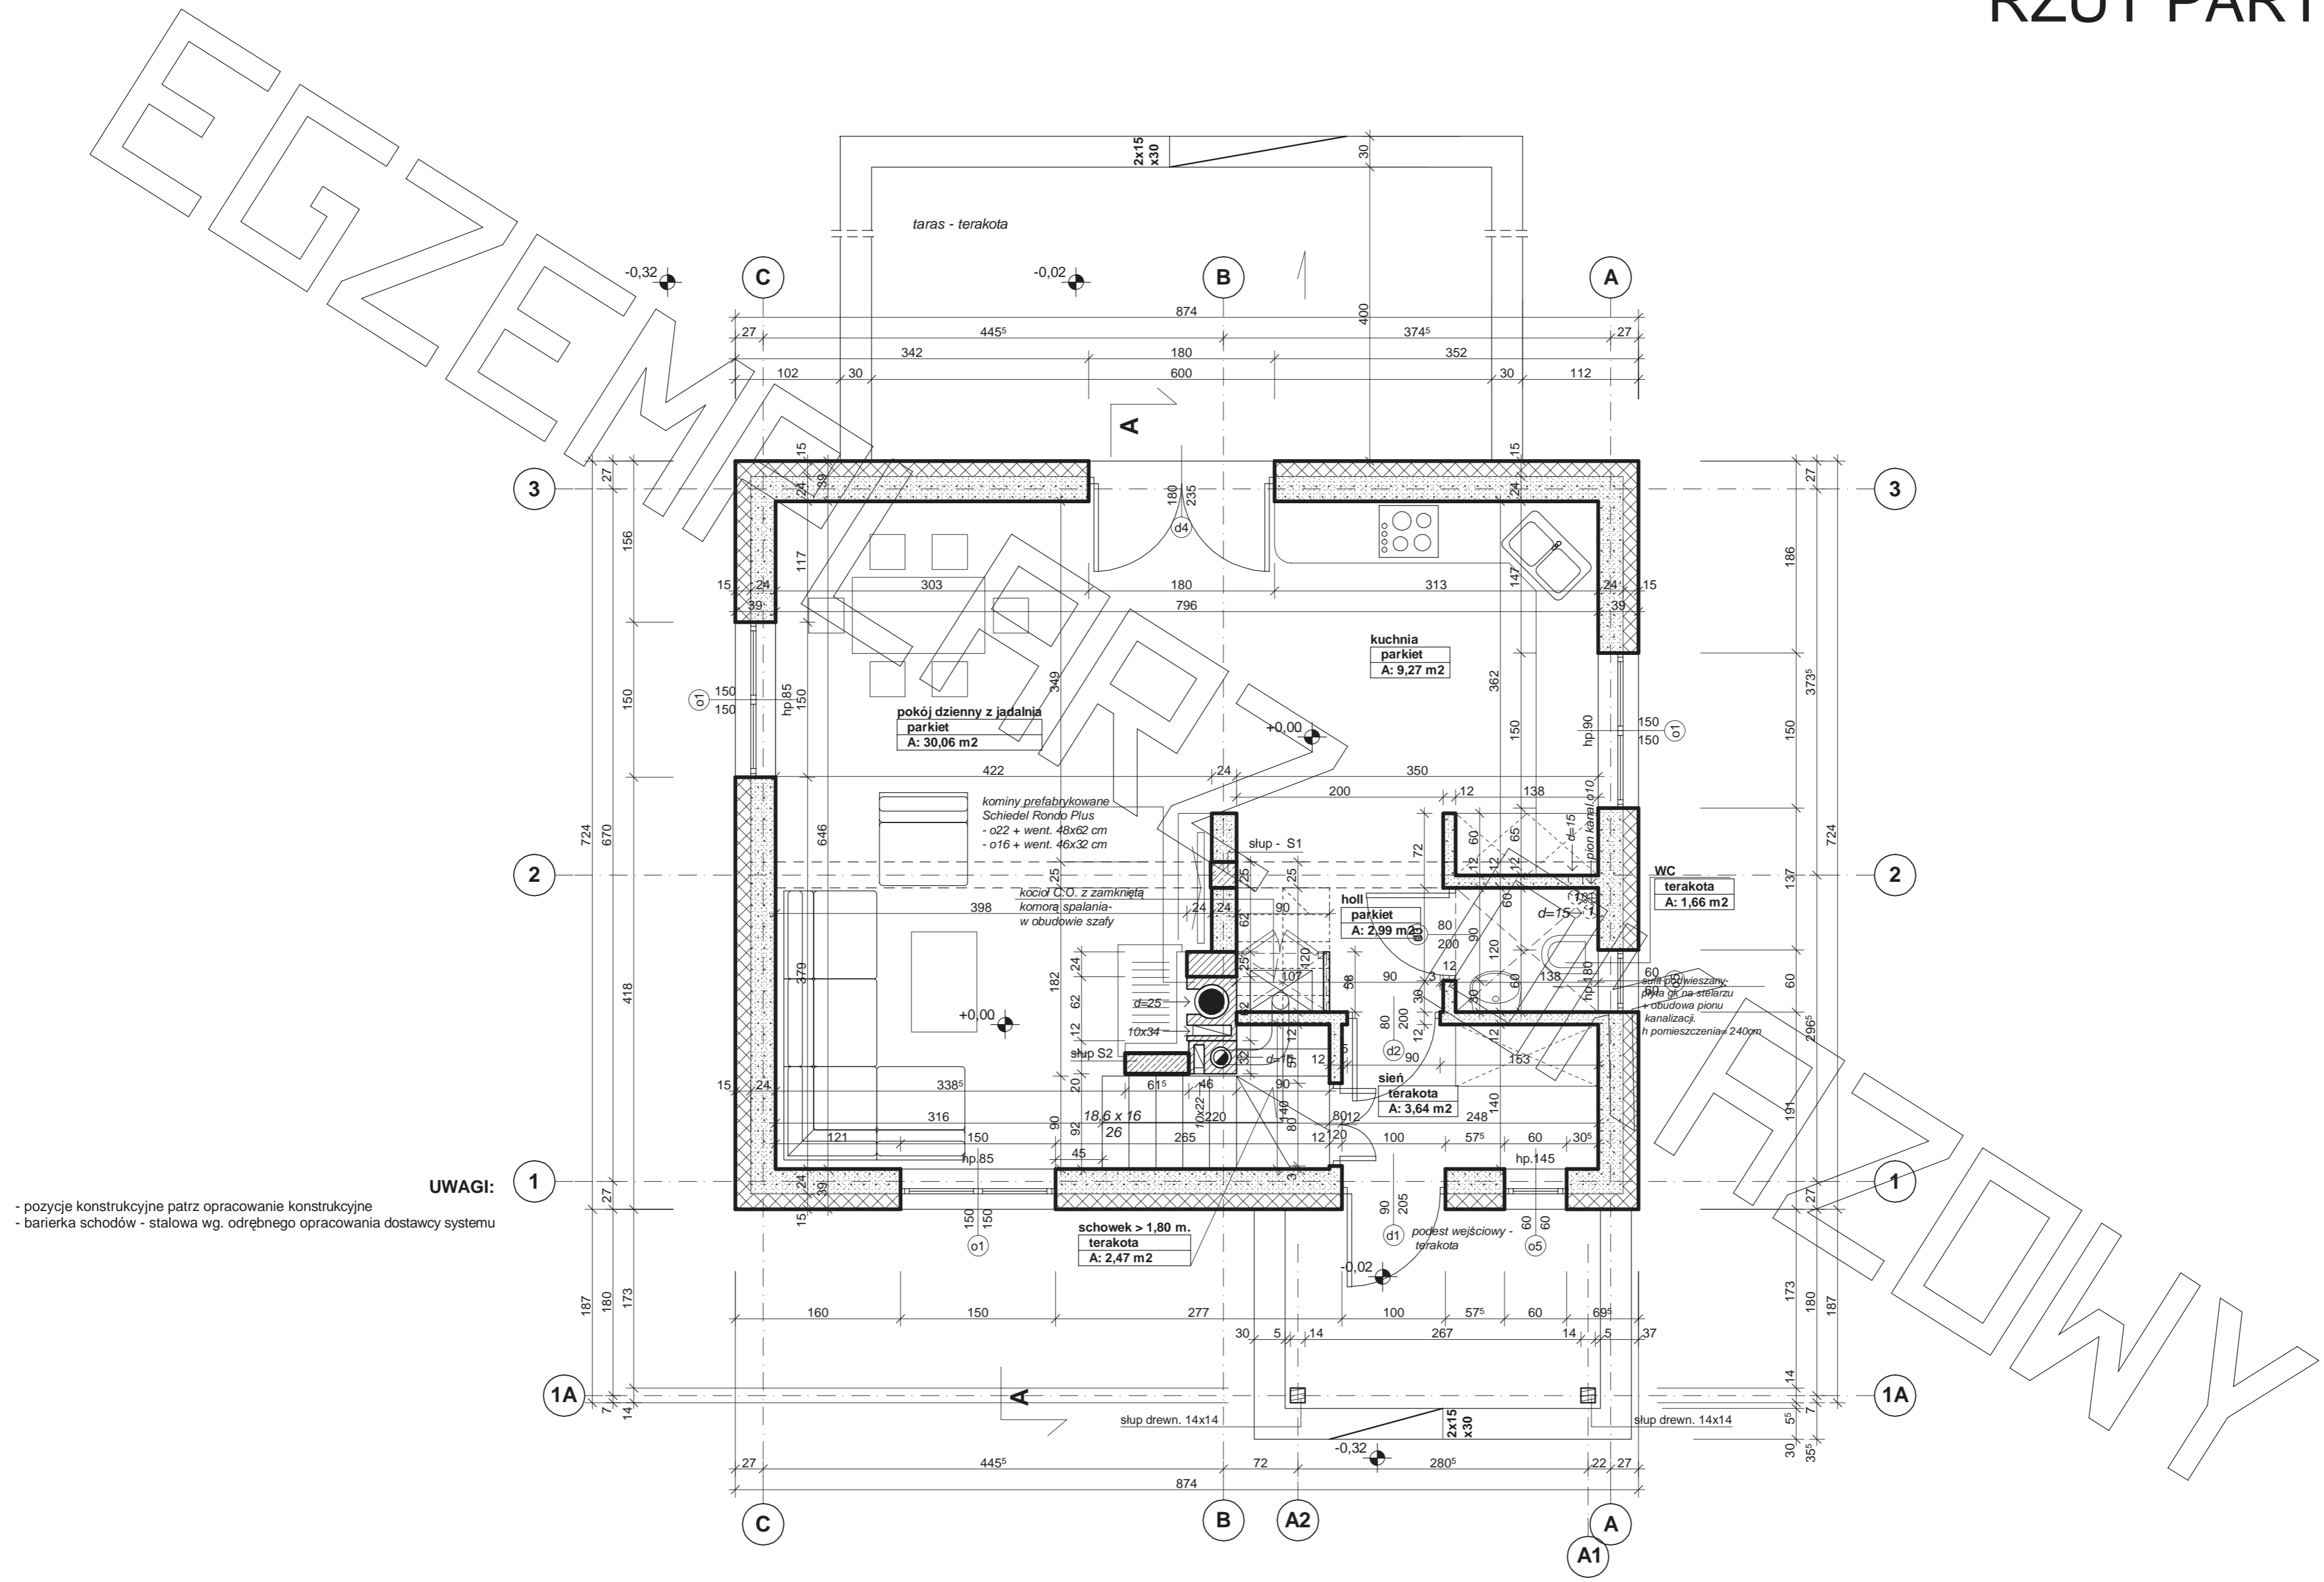

UWAGI:

- pozycje konstrukcyjne patrz opracowanie konstrukcyjne
- barierka schodów - stalowa wg. odrębnego opracowania dostawcy systemu

Uwagi :

- przewody spalinowe odizolować od konstrukcji drewnianej
- 3 cm wełna min.+ folia aluminiowa (p-poż)
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- w ściankach kolankowych wykonać słupki S3 24x24 cm łączące wieńiec stropowy z wieńcem pod murlatą
- w ścianach szczytowych wykonać słupki usztywniające S4 24x24 cm połączone z wieńcem szczytowym (24x20 cm)

