


Wariant schowka:
Drzwi przesuwane.
Ze względu eksploatacyjnych
zaleca się minimalną szerokość
przejścia w świetle drzwi 62 cm
Wysokość drzwi zgodna
z drzwiami d1



UWAGA:
- wentylację mechaniczną wykonać zgodnie z projektem instalacji
- Z.N. - zawór wentylacyjny nawiewny zamontowany w
suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
- Z.W. - zawór wentylacyjny wyciągowy zamontowany w
suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
- w trakcie pracy instalacji wentylacji mechanicznej,
otwory wentylacji grawitacyjnej powinny być zamknięte

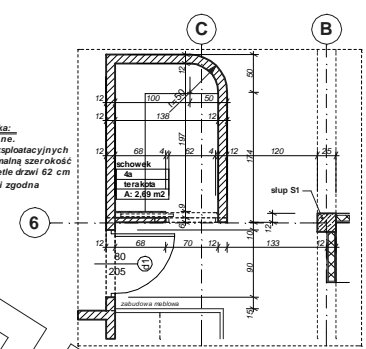